

Polícia Militar
do Estado
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

LAUDO DE SEGURANÇA
LAUDO DE SEGURANÇA
BÁSICO

Nome Oficial: Estádio Municipal Francisco José Ferreira

Apelido: Ferreirão

Endereço Completo: Rua Terra Roxa, Vila Ferreira

Cidade: Iporá

Nº: 252

Estado: Goiás

CEP: 76.200-000

Site:

Telefone: (64) 99645-5247

Modelo de Negócio:

Público (X) Privado () PPP () Concessão ()

Gestor do estádio: Luis Apolinário Coelho

E-mail:

Telefone: (64) 98119-3764

Cargo:

CLUBE (S) USUÁRIO (S)

Clube: Iporá E.C.

E-mail: go.ipora@fgf.esp.br

Telefone: (64) 99645-5247

Site: www.iporaesportclubes.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Iporá E.C.

Nome: Carlos Antônio Monteiro

Telefone: (64) 98419-1665

Cargo: Presidente do Iporá F.C.

CPF: 577.991.991-72

E-mail:

VISTORIA

Data: 22/04/2024

Hora: 15:30

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1.

DOCUMENTAÇÃO:

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM (X)

NÃO ()

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (X)	NÃO ()
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM (X)	NÃO ()
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?	

SIM (X)	NÃO ()
<p>2.</p> <p>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</p>	
<p>2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.</p>	
<p>20</p>	
<p>2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.</p>	
<p>30</p>	
<p>3.</p> <p>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</p>	
<p>3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.</p>	
<p>Órgão</p>	<p>Capacidade</p>

Corpo de Bombeiros Militar	1.980
Polícia Militar	1.980

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)

NÃO ()

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

02

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

3.6 As catracas são:

(X) Simples

() Eletrônicas

Removíveis

Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()

NÃO (X)

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)

NÃO ()

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
01	1.320	02	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção

02	660	01	1/660
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	1.980	03	1/660

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM ()

NÃO ()

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

() Revista Manual

() Detector de Metais Fixo

() Detector de Metais Portátil

() Raio x

() Detector de Metais Fixo

() Reconhecimento por Biometria

() Reconhecimento Facial

() Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto,

sem declive) para:

Delegação Local

Delegação Visitante

Árbitros

Autoridades

Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

Túnel Fixo

Túnel Retrátil

Túnel Inflável

Não possui nenhuma proteção

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM ()

NÃO (X)

4.

CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?	
SIM (X)	NÃO ()
4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	
SIM ()	NÃO (X)
4.3 Quantas câmeras?	
<input type="checkbox"/> Câmeras móveis – Quantidade? _____ <input type="checkbox"/> Câmeras fixas – Quantidade? _____	
4.4 O Estádio possui sistema de som?	
SIM (X)	NÃO ()
4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM ()

NÃO (X)

5.

INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:

5.1 Os assentos são numerados:

() Na totalidade

() Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____

(X) Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

(X) Atletas (Banco de Reservas)

(X) Comissão Técnica

(X) Árbitros

6.

ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)

NÃO ()

DIAGNÓSTICO

Restrição 1:

Providências:

Prazo:

Fotos:

DIAGNÓSTICO

Aprovado (X)

Aprovado com Restrição² ()

Reprovado

()

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estádio possui 03 (três) catracas, sendo 02 (duas) para o time mandante e 01 (uma) para o time visitante.

O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Polícia Militar.

RESPONSÁVEIS

Nome: Diogo Lima de Meira

Posto/Graduação: 3º Sargento PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

VIGÊNCIA

Data de emissão: 23/04/2024

Prazo de validade: 10/01/2025

GOIANIA - GO, aos 23 dias do mês de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 23/04/2024, às 10:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO LIMA DE MEIRA, Auxiliar**, em 23/04/2024, às 10:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **59356683** e o código CRC **C47E1DD3**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM
EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS -
GOIANIA - GO - CEP 74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo
nº 202400002052593



SEI 59356683



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
6184/24

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

Finalidade

FUNCIONAMENTO

Número CBMGO

37297348477

Projeto Aprovado

83987/19

CNAE

9319101

CNPJ/CPF

CNPJ: 01.157.536/0001-88

Fone

(64)999554006

Endereço

ESTÁDIO FERREIRÃO - RUA ZÉ PRETINHO, QD.:0 LT.:0, Nº 0, ESTÁDIO FERREIRÃO - RUA ZÉ PRETINHO, VILA FERREIRA, IPORÁ, 76200000

Ocupação/Uso

Local de Reunião de Público

Divisão

F-3

Descrição

produção e promoção de eventos esportivos

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

150.0 MJ/m²

Área

1311.11 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

13ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO

Data de emissão

17/01/2024

Data de validade

10/01/2025

Observação:

ART: CFT2403167169;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 5 EXTINTOR PO 20-B:C. PÚBLICO MÁXIMO 1.980 PESSOAS (LIMITE DAS CATRAÇAS). PÚBLICO MAIOR APENAS COM AMPLIAÇÃO DE ACESSO, AUTORIZDO PELO CBMGO, ATÉ O LIMITE DO PROJETO. PARA EVENTOS NOTURNOS É OBRIGATÓRIO INSTALAR GERADOR DE ENERGIA.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 707d9ddf7148

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 13ª companhia independente

IPORÁ, 17 de janeiro de 2024.



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.ipora@gmail.com

rua tungstênio, s/n., jardim urânio, iporá, 76200-000

Telefone para dúvidas e consultas: 64 3603 7431

ESTÁDIO FRANCISCO JOSÉ FERREIRA (FERREIRÃO)

PLANO BÁSICO DE SEGURANÇA

IPORÁ – ABRIL - 2024

1 – DOCUMENTAÇÃO

2 – PLANEJAMENTO DO EFETIVO

O Efetivo é composto por 06 seguranças em pontos fixos de controle dos acessos e conforme o público estimado de cada partida a ser realizada, se provisiona o cálculo para o atendimento e monitoramento do estádio, variando entre 20 a 30 seguranças o efetivo utilizado nos jogos

3 – CONTROLE DE ACESSO



O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é composto por 03 (três) acessos para pedestre:

Acesso 01 (Principal):



Acesso 02 (Visitante):



As catracas utilizadas em todos os acessos são eletrônicas e próprias, elas possuem mecanismo para aferir a contagem de torcedores. Não sendo permitido o acesso com objetos cortantes ou perfurantes (garrafas, facas, palitos de espetinhos etc) e armas de fogo.



O Estádio Possui 1 (um) portão de acesso de veículos.

Acesso principal (viaturas)



O Mecanismo de controle de acesso de torcedores desautorizados ou com objetos ilícitos é realizado através de revista manual, detector de metais portáti.

O Estádio possui 1 (um) portão de acesso para árbitros e delegações (visitante), sendo permitida a entrada somente de pessoas autorizadas.

O estádio possui cabines para profissionais de imprensa e área para autoridades presentes.



O Fluxo da Ambulância é realizado por um portão Lateral de acesso ao campo.



4 – CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE

O Estádio possui uma cabine para a Central de Comando e Controle, não existe sistema de monitoramento de câmeras. O sistema de som é locado, servindo para a central de Controle e Comando se necessário.




5 – INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA DOS CLIENTES

Os setores destinados aos torcedores mandantes e visitantes são separados por barreiras fixas e protegidas por seguranças privados.




6 – ESPAÇO PARA ÓRGÃO DE SEGURANÇA E AFINS

O Estádio possui uma estrutura fixa (JECRIM), que é destinado à Polícia Militar nos dias de jogos, contendo uma sala para atendimento, uma ante-sala, e sala para cela.

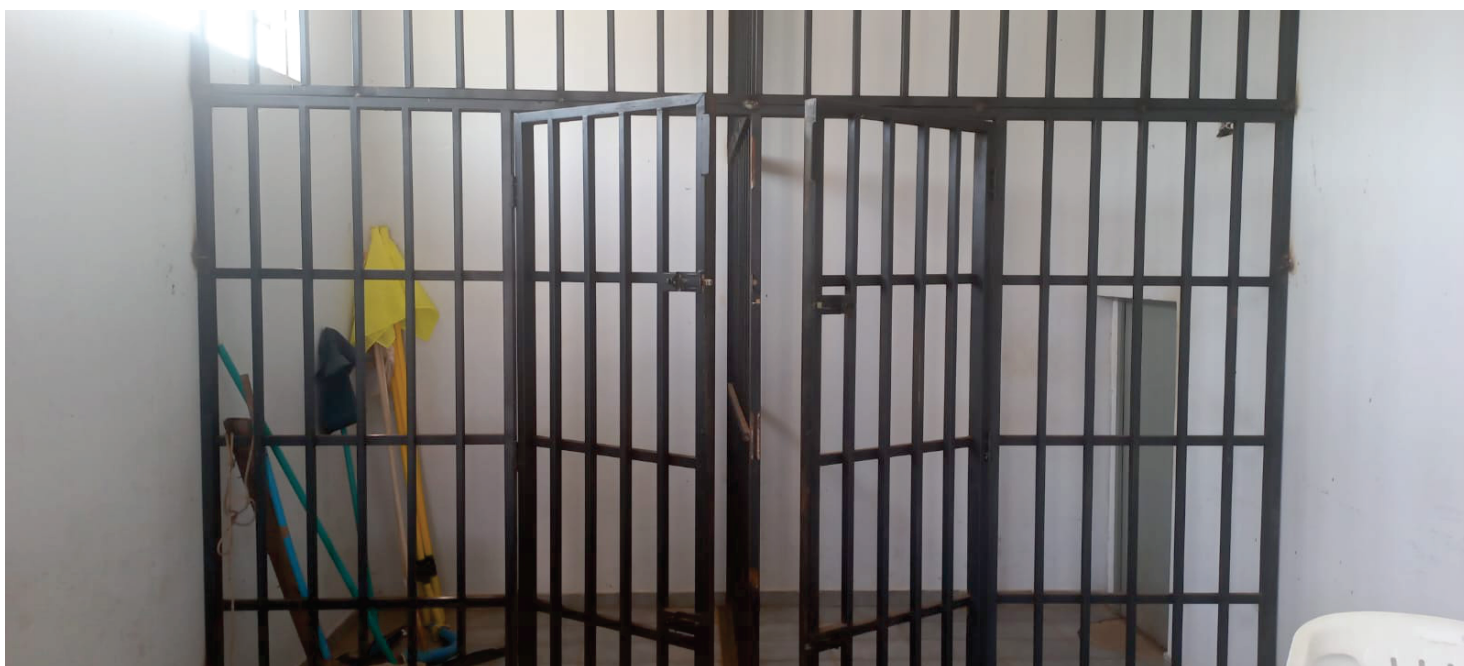

IPORÁ, 19 DE ABRIL DE 2024



Guilherme Gomes da Silva
presidente do Iporá Esporte Clube



O FUTURO É AGORA

PREFEITURA DE IPORÁ

O FUTURO COMEÇA AGORA

PORTARIA N° 472/2022

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO

Certifico que o presente Portaria,
foi publicado no Placard
da Prefeitura Municipal na forma da lei.
Em 13 de dezembro de 2022

“Nomeia CHEFE DE SEGURANÇA DO
ESTÁDIO MUNICIPAL FERREIRÃO e dá
outras providências”

O Prefeito de Iporá, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

DECRETA:

Artigo 1° - Fica nomeado o 2° TENENTE PM 22.215, o Sr. **JOEL BENEDITO DA CONCEICAO**, CPF 566.809.701-30, para a função de **CHEFE DE SEGURANÇA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FERREIRÃO**, em atendimento as exigências do BEPE – Batalhão de eventos da Polícia Militar do Estado de Goiás, não tendo nenhuma remuneração a ser percebida para desempenho dessa função.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Iporá, Estado de Goiás, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.


NAÇOTAN ARAÚJO LEITE
PREFEITO DE IPORÁ

RUA SÃO JOSÉ N° 11 – CENTRO – CEP 76.200-000 – FONE: (64) 3603-7200 – IPORÁ - GO